


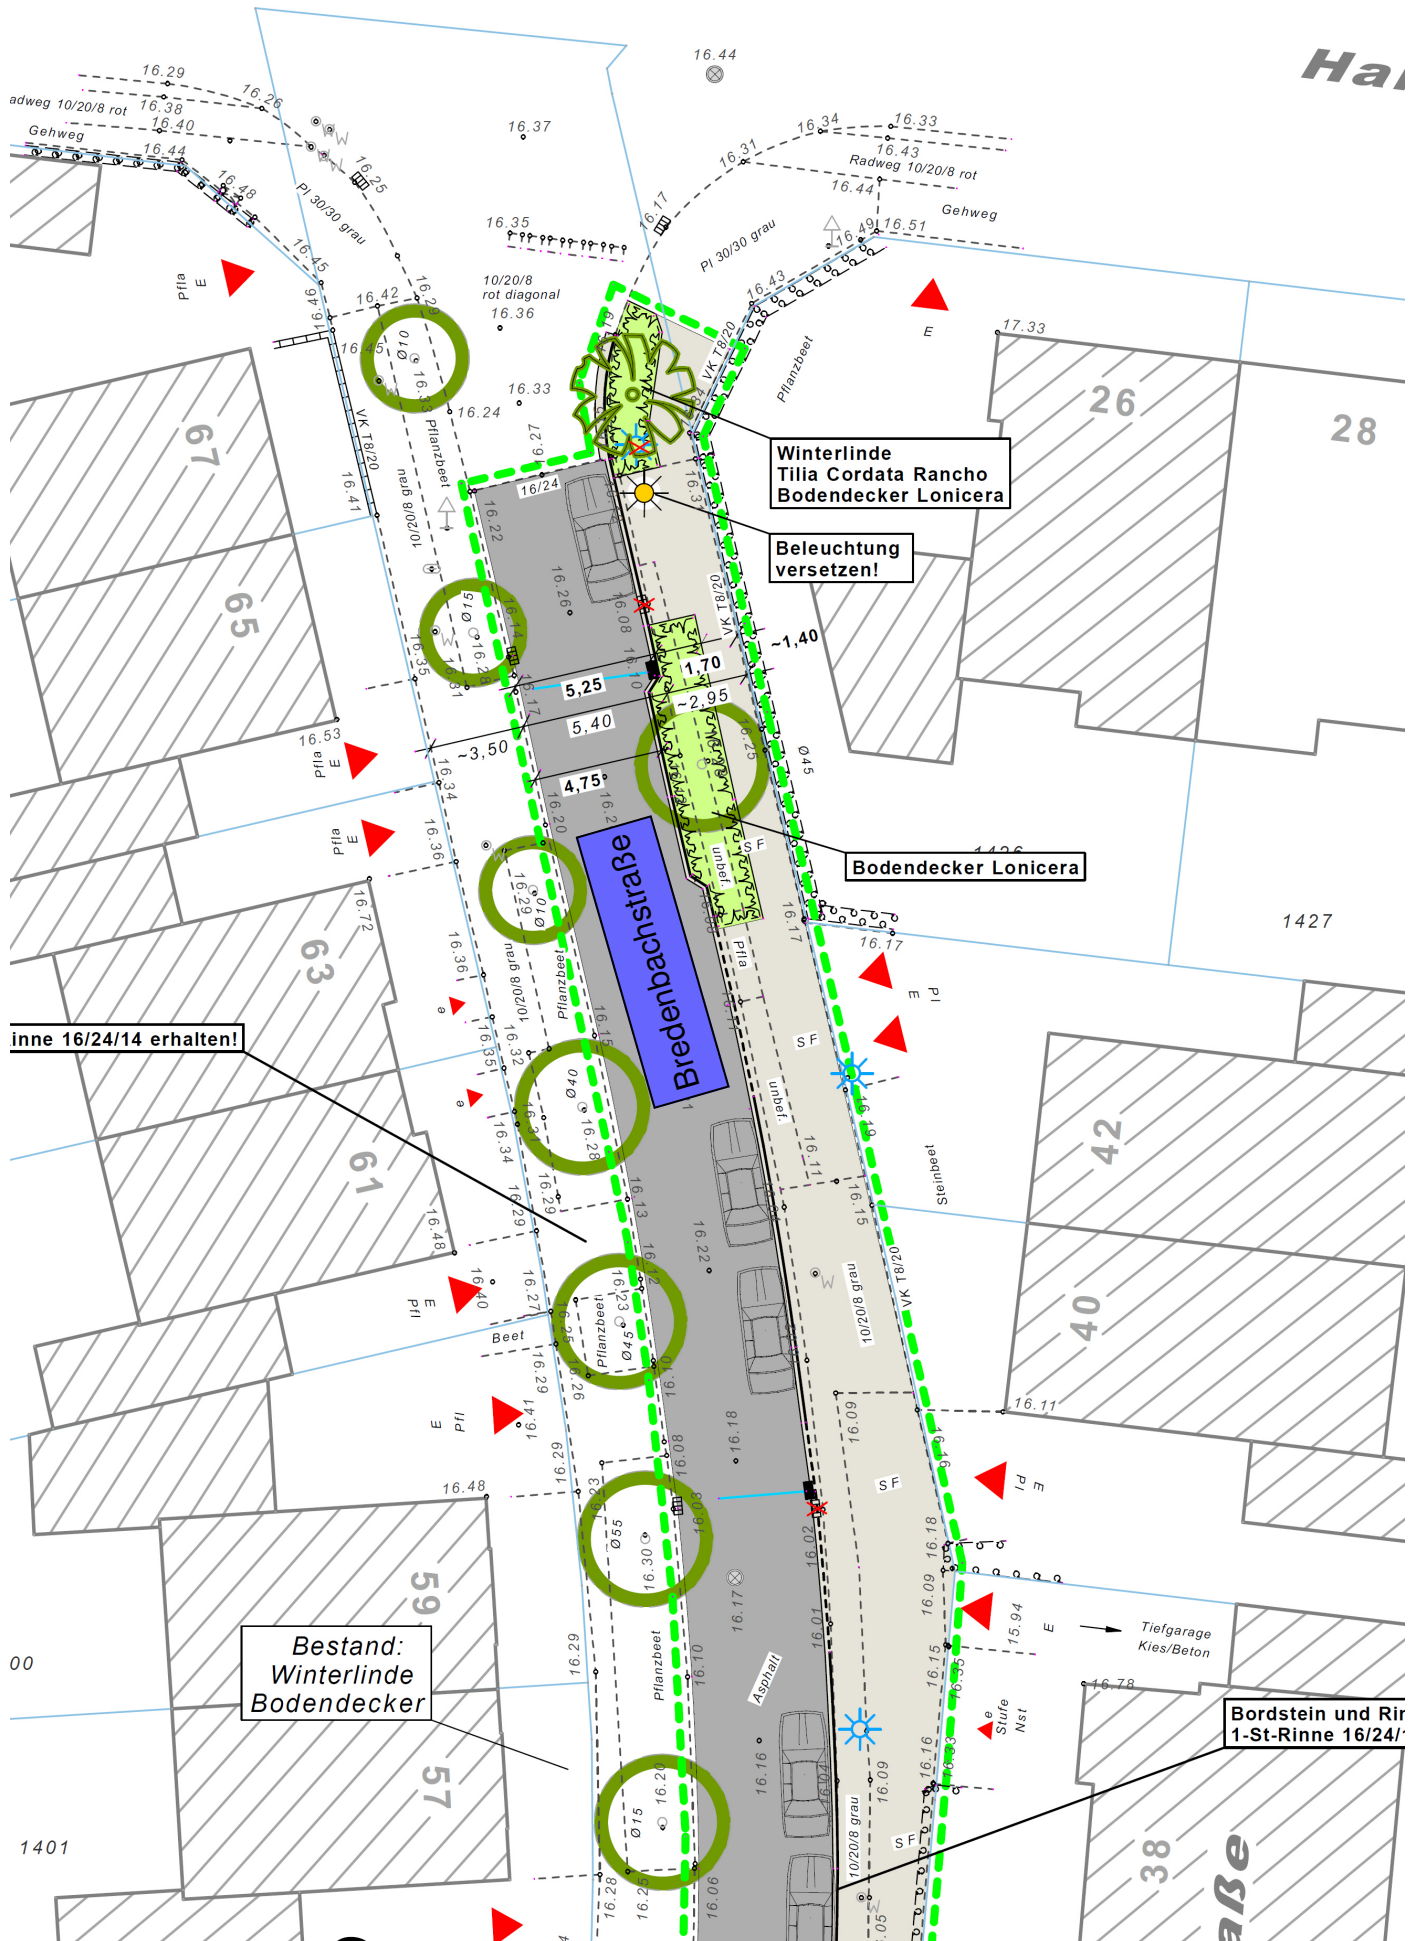


Legende

	gepl. Linie (Materialkante, etc) (abgesenkt)
	vorh. Linie (Bordstein, Materialkante, etc) (abgesenkt)
	Mauer / Zaun mit Sockel/ Hecke
	vorh. Schachtdeckel/Wasserkappe/Gasschieber/Hydrant
	Trass-Element / Planungsmaß vorh. / gepl. Beschilderung
	vorh. Straßenablauf f / Hofablauf / Rinnenhochpunkt / Kanaldeckel
	Poller / Bestandshöhe / gepl. Deckenhöhe
	vorh. / gepl. Beleuchtung / gepl. Querneigung
	Bestandsmaß / Zufahrt/ Hauseingang/ Flurstücks-Nr.
	Flurstücks-Nr. / Straßenablauf geplant
	Rinne-Betonbordstein / Betonsteinpflaster anthrazit
	Betonsteinpflaster grau / Grünfläche
	Asphalt
	Betonsteinpflaster rot-braun
	Kostengrenze 1
	Kostengrenze 2
	Baum vorhanden
	Baum geplant
	Achshauptpunkt mit Stationsangabe

Ausbauquerschnitt Q1 - Q1

Schillerstraße

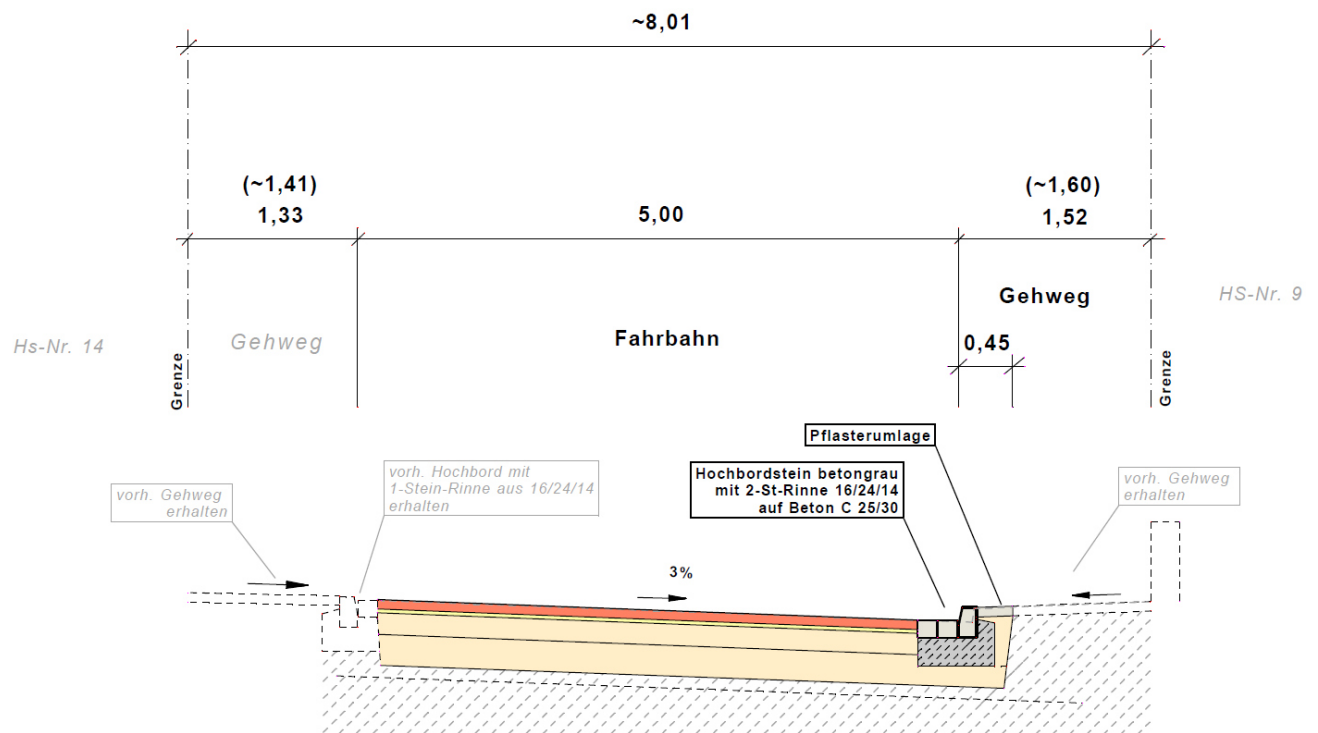


Deckenaufbau Bk 1.0 gem. RSTO 12

- 8,0 cm Betonsteinpflaster 10/20/8 Farbe: Rotbraun / anthrazit
- 3,0 cm Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5
- 20,0 cm Schottertragschicht aus RC-Baustoff mit Güteschutz,
Korngemisch 0/32 mm, gem. TL SoB-StB 04 und gemäß TL RC ToB 95.
- 24,0 cm Frostschuttschicht aus RC-Baustoff mit Güteschutz,
Korngemisch 0/32 mm, gem. TL SoB-StB 04 und gemäß TL RC ToB 95.
- 55,0 cm Gesamtdicke

auf vorh. und verbleibendem tragfähigem Oberbau (10 cm dick)

Ausbauquerschnitt Q2 - Q2

Bredenbachstraße

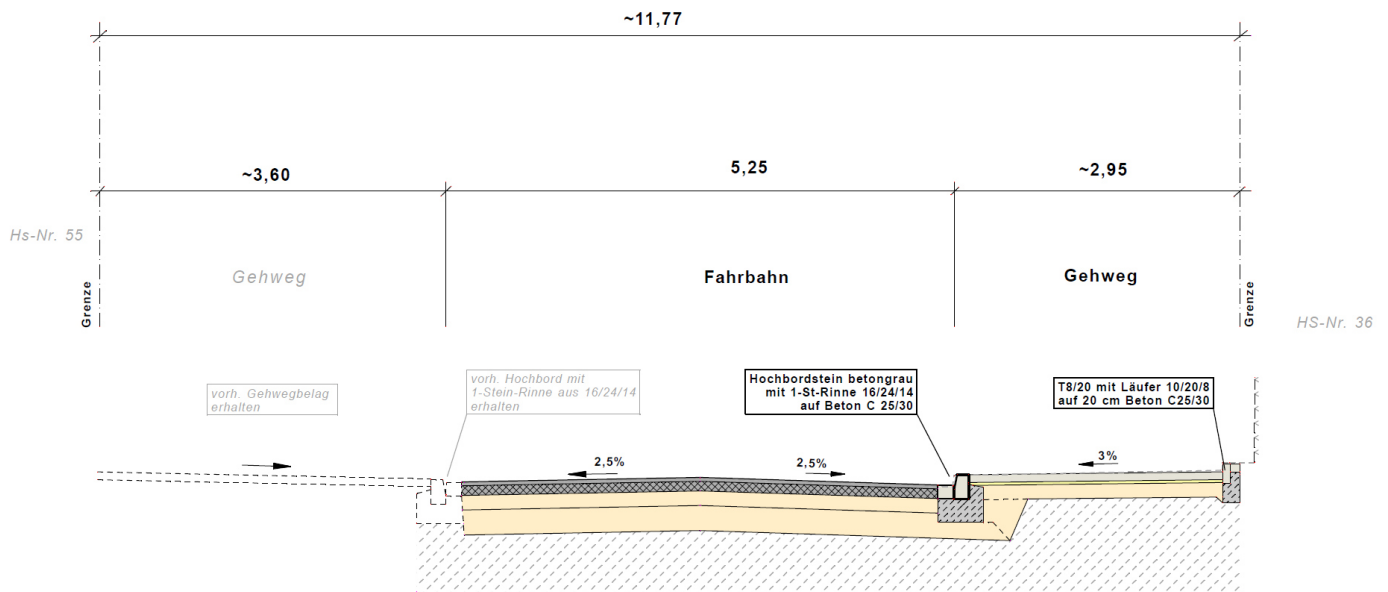

Deckenaufbau Bk 1.0 gem. RSTO 12

- 4,0 cm Asphaltbeton AC 11 DS
- 10,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
- 15,0 cm Schottertragschicht aus RC-Baustoff mit Güteschutz,
Korngemisch 0/32 mm, gem. TL SoB-StB 04 und gemäß TL RC ToB 95.
- 26,0 cm Frostschuttschicht aus RC-Baustoff mit Güteschutz,
Korngemisch 0/32 mm, gem. TL SoB-StB 04 und gemäß TL RC ToB 95.
- 55,0 cm Gesamtdicke

auf vorh. und verbleibendem tragfähigem Unterbau