


Anlage 7 zum Gewässerschutzbericht


Jahresganglinien im Ablauf der Emmericher Kläranlage 2018 zu den folgenden Parametern

- Chemischer Sauerstoffbedarf CSB
- Phosphat $P_{\text{ges.}}$
- TN_b gesamt gebundener Stickstoff
- Amonium $NH_4\text{-N}$
- Nitrat $NO_3\text{-N}$
- Gesamt $N_{\text{anorg.}}$


CSB Ablauf Kläranlage Emmerich im Jahr 2018

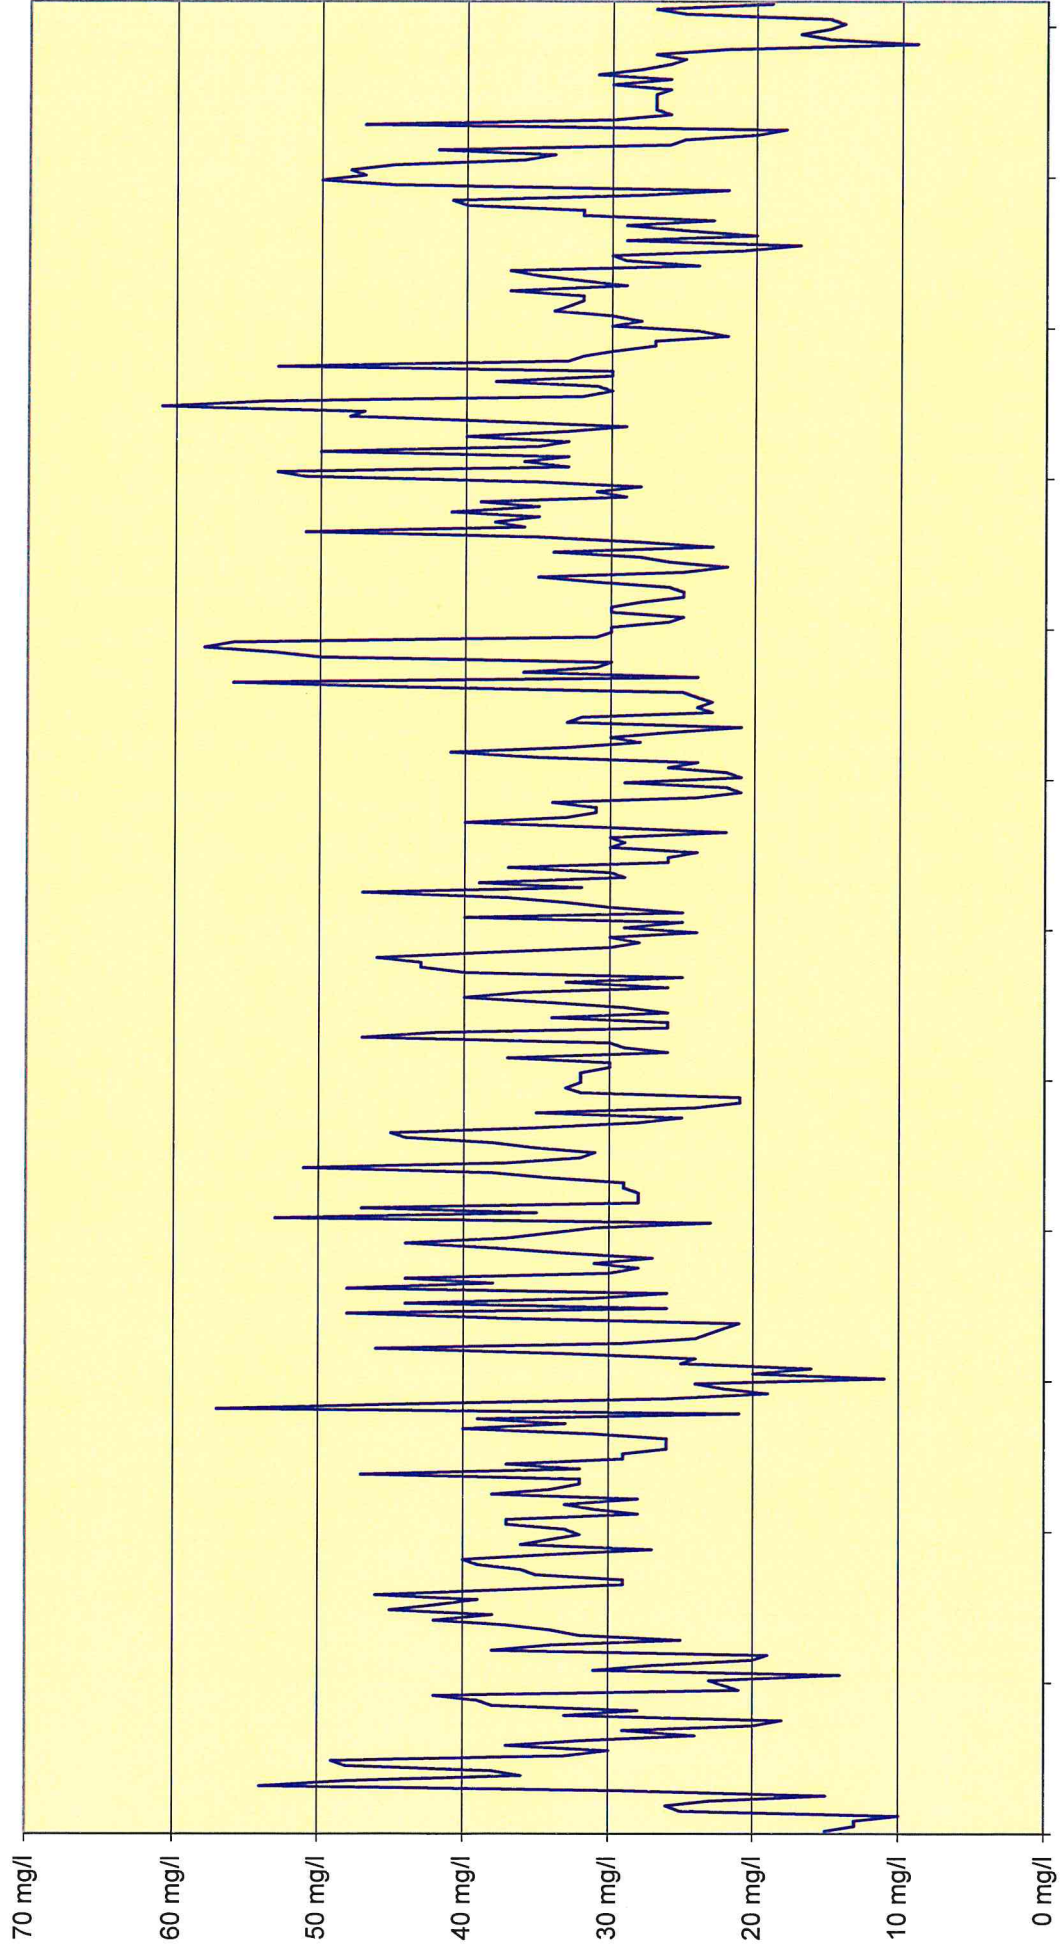


P_{ges} Ablauf Kläranlage Emmerich im Jahr 2018

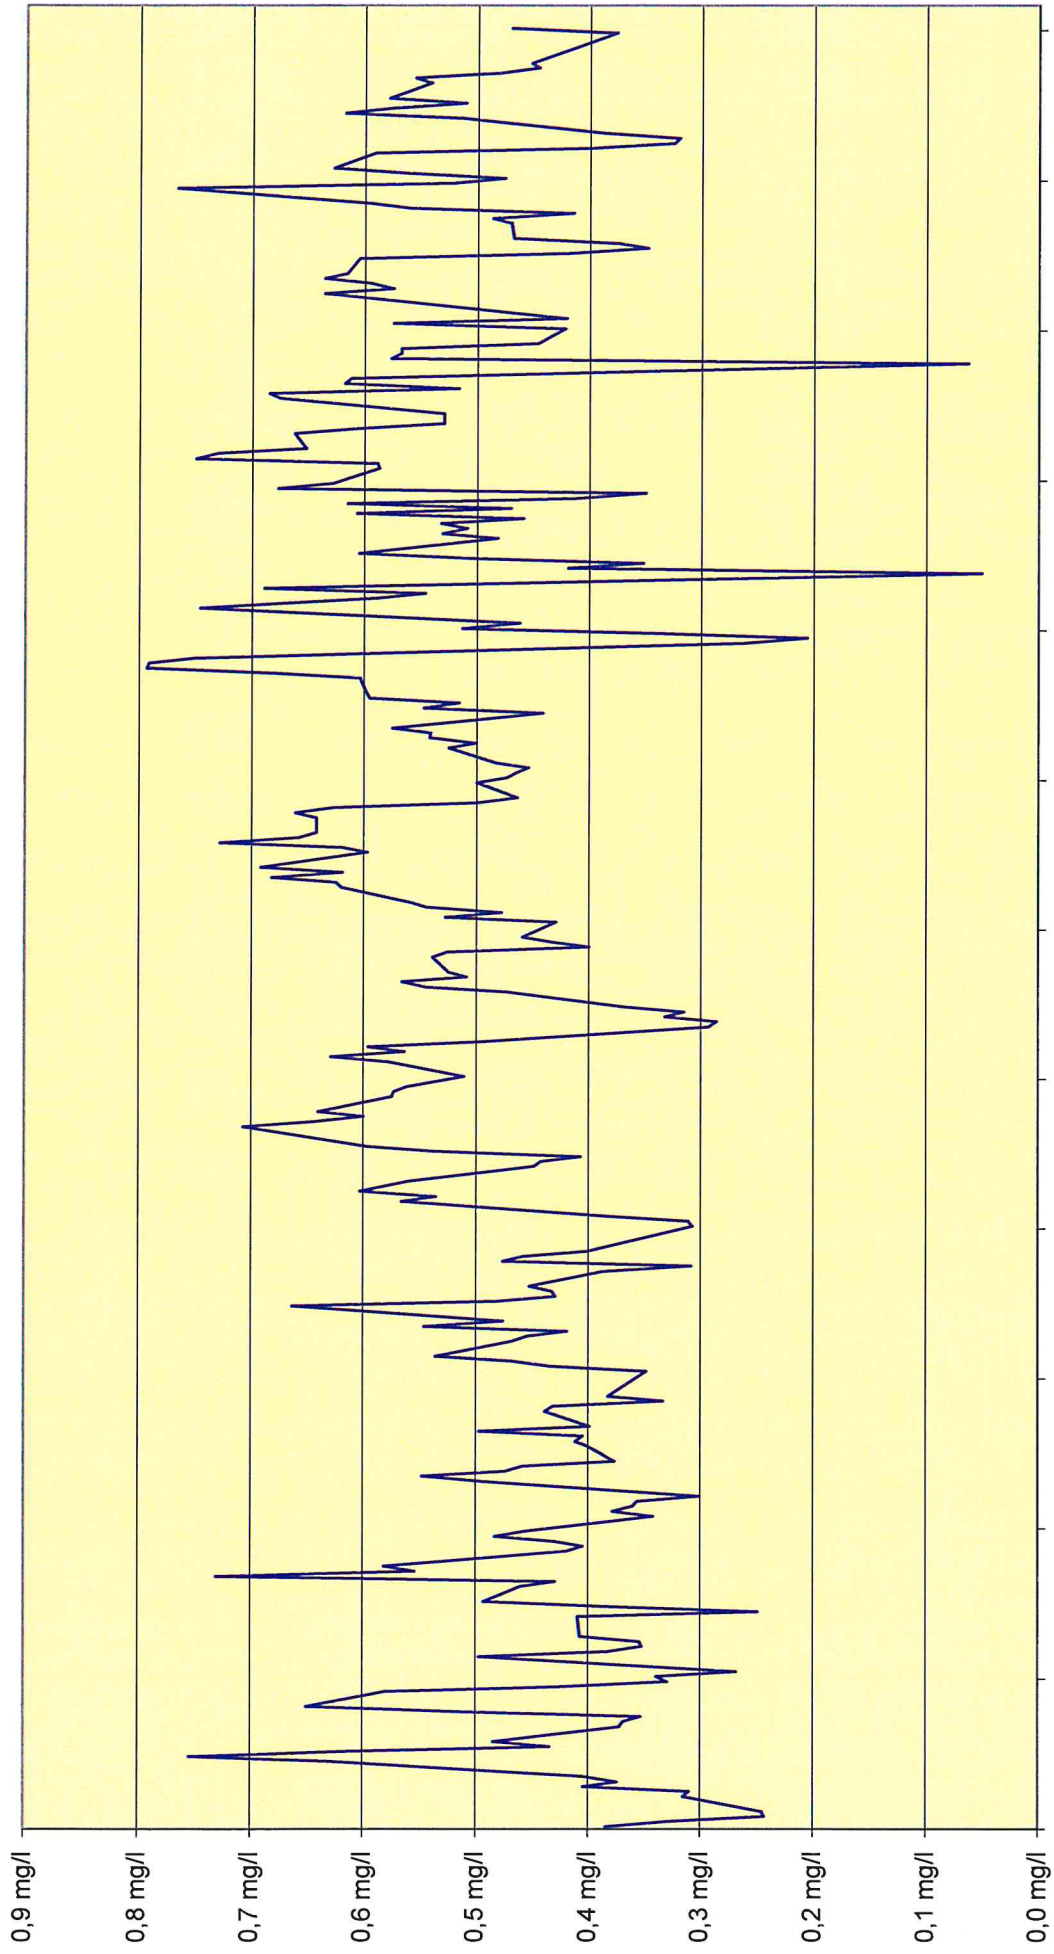


TN_b Ablauf Kläranlage Emmerich im Jahre 2018

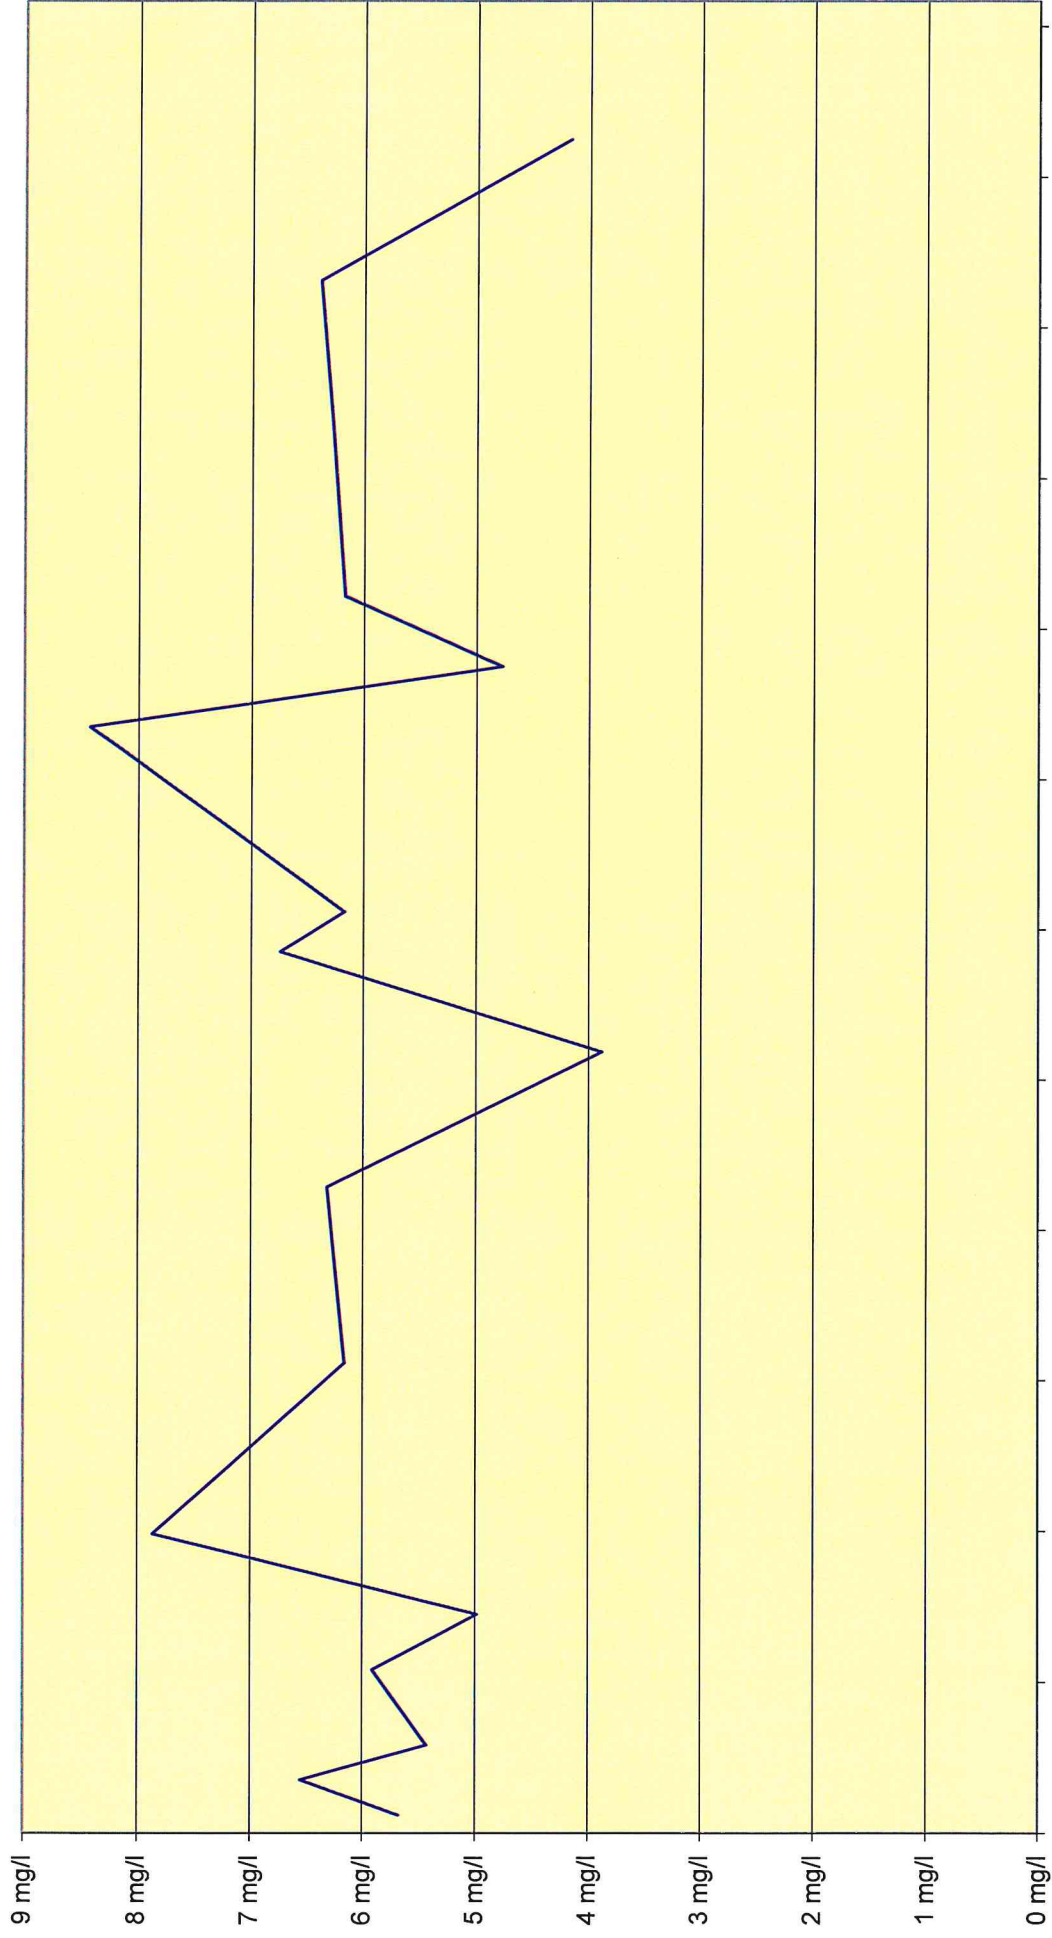

NH₄-N Ablauf Kläranlage Emmerich im Jahr 2018

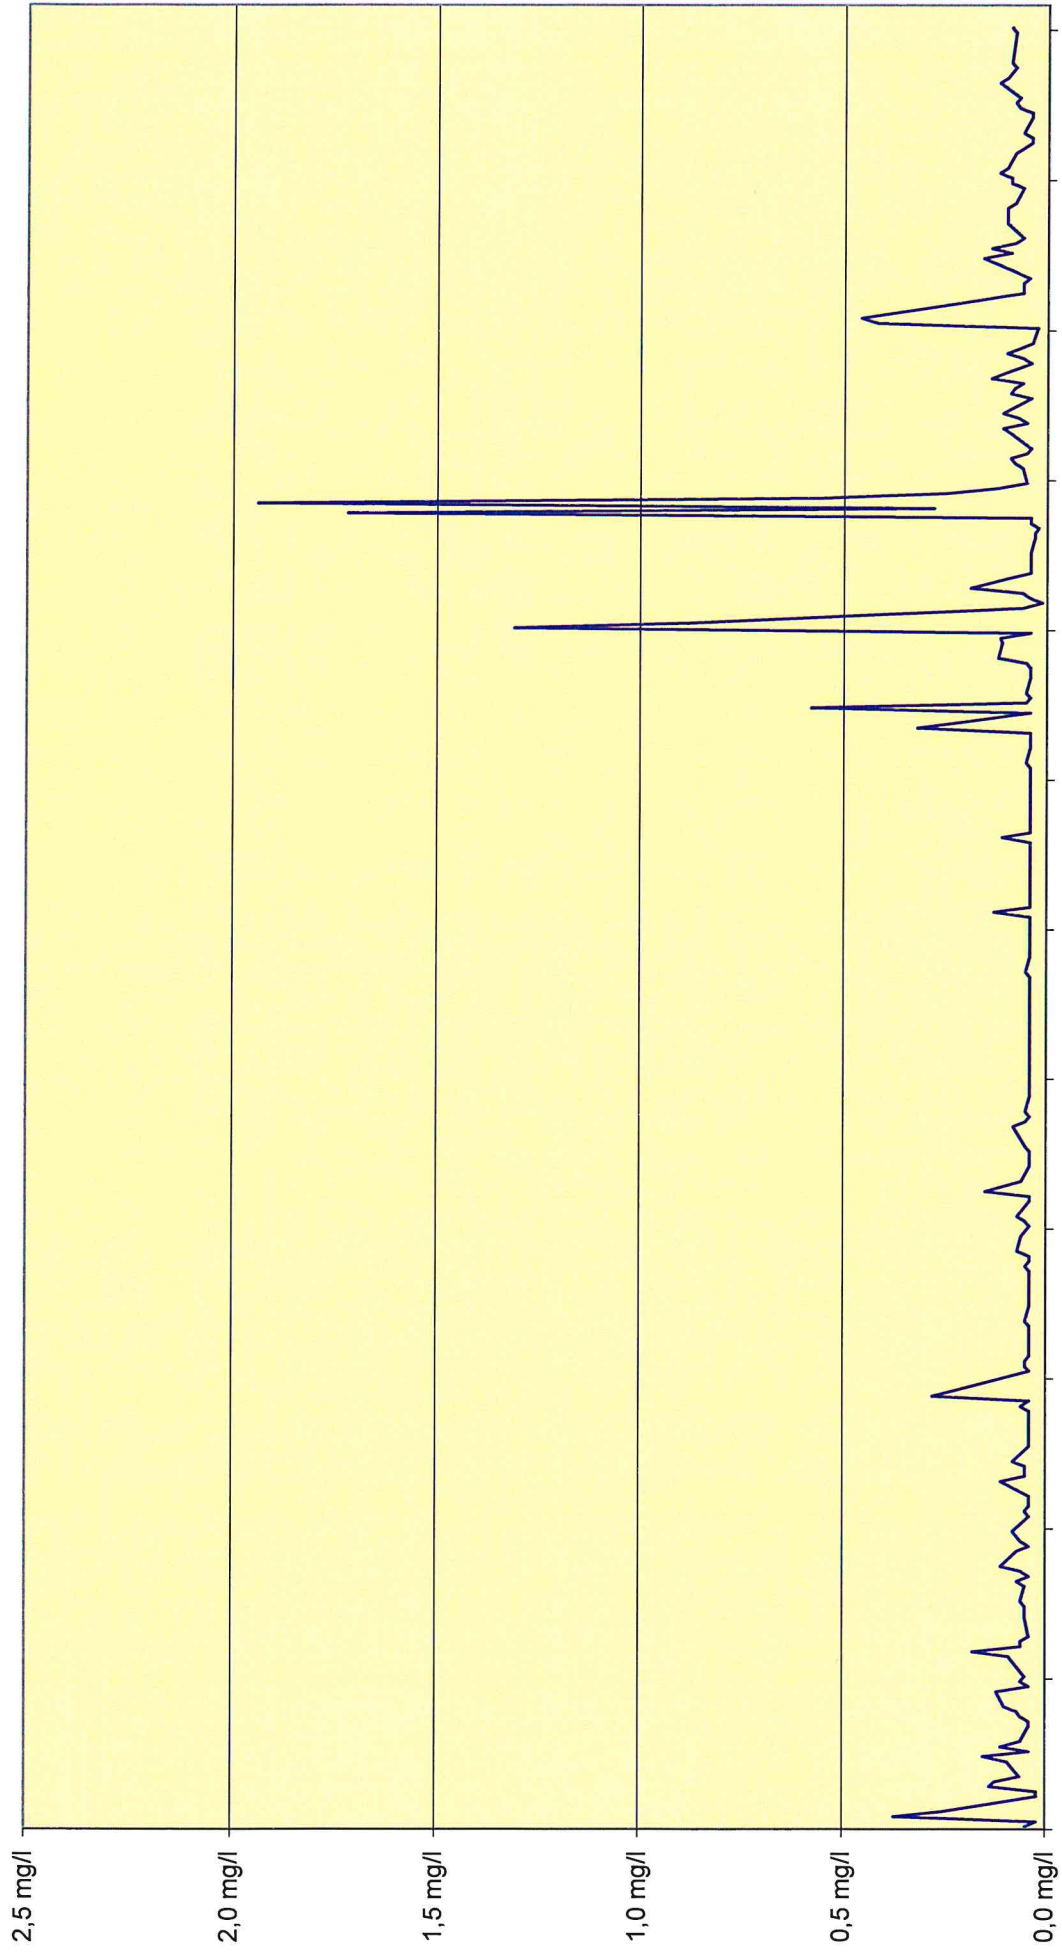

NO₃-N Ablauf Kläranlage Emmerich im Jahr 2018

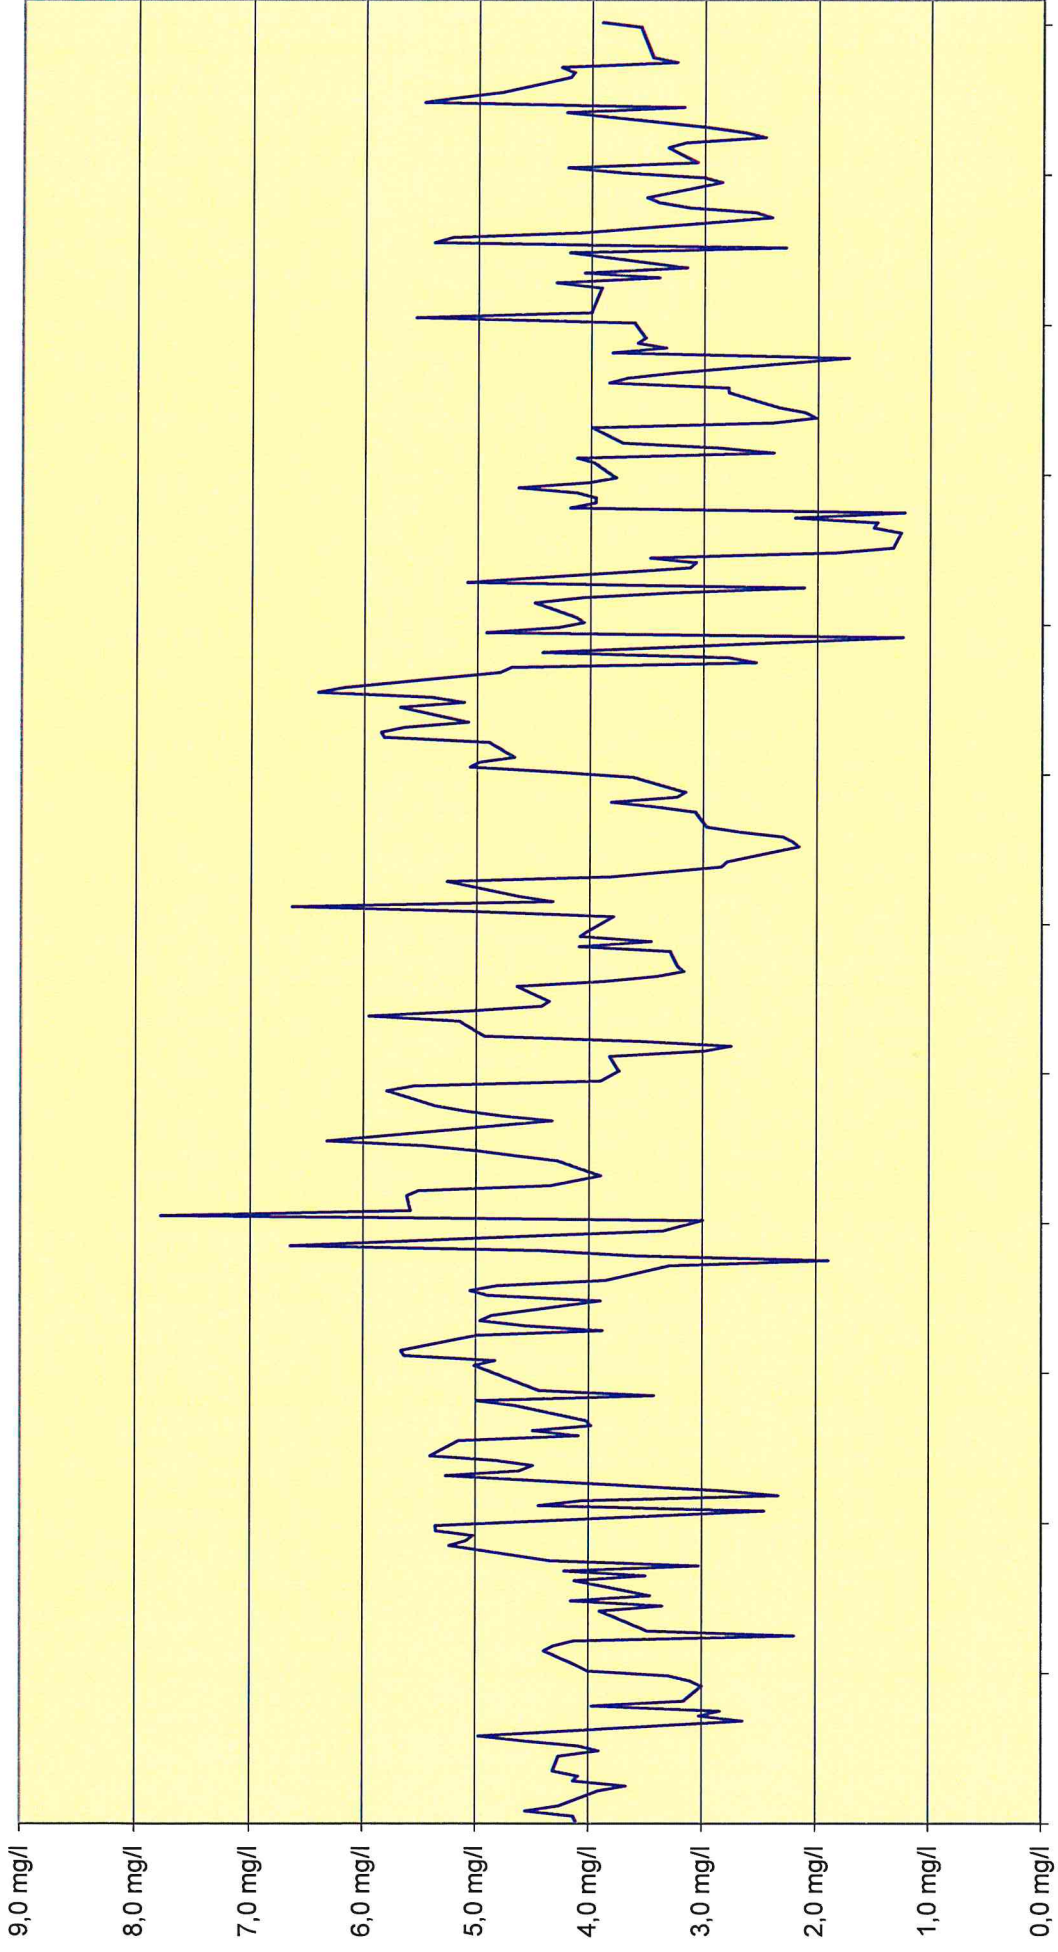

N_{anorg} Ablauf Kläranlage Emmerich im Jahr 2018

